

לכבוד:

החברה לשירותי איכות הסביבה

הנדון : דו"ח ניטור אוויר לגורם סיבי אסבסט מס' 230501/2023

מצ"ב דו"ח ניטור אוויר מס' 230501/2023 לגורם סיבי אסבסט שבוצע בתאריך 08.08.23 במושב לימן.

הניטור בוצע במהלך חפירה ופינוי אסבסט.

בדיקה:

דוד נעים מנהל תחום ניטור אוויר



תאריך: 09.08.23

דו"ח ניטור אוויר

לגורם סיבי אסבסט בשיטת VDI 3492




מס' 230501/2023

תאריך ניטור-08.08.23

תאריך הוצאת הדוח-09.08.23

תרשים:

מזי

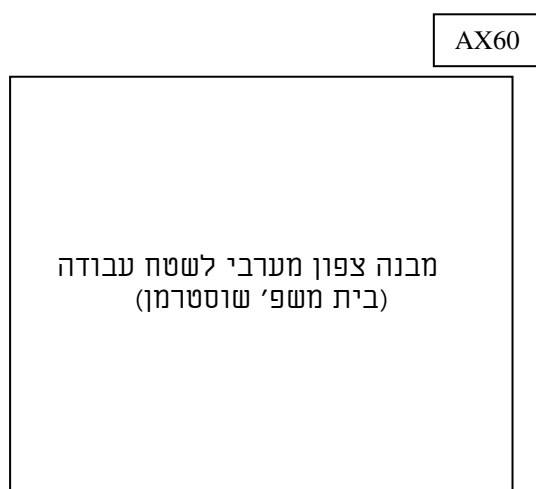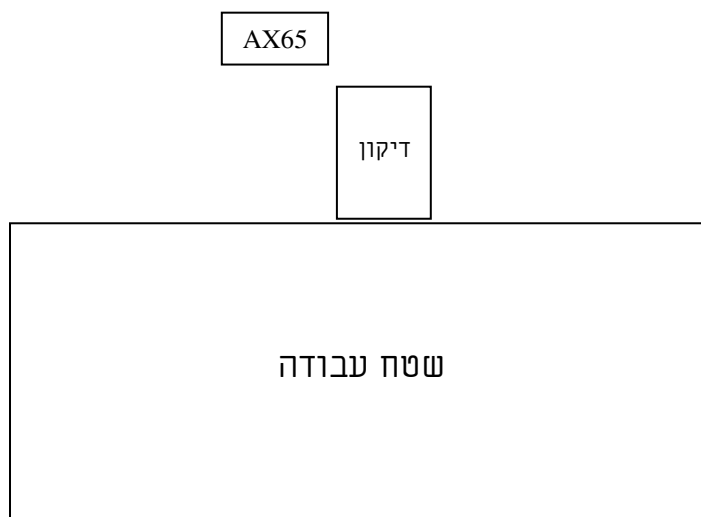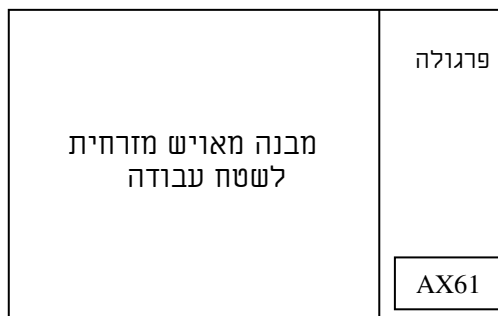

טופס דיווח תוצאות ניטור לסיבי אסבסט

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|
| מספר דו"ח 230501/2023 | שם הדוגם | דוד נעים | שם האתר אתר מס' 1 – הרחבה מושב לימן |
| כתובת האתר מושב לימן | שם מוזמין העבודה | החברה לשירותי איכות הסביבה | |
| מספר היתר (במידה וקיים) 5-0001/2023 | שיטת הדיגום | VDI3492 | במהלך מס' אצווה של פילטר |
| מס הדגימות הנדרש על פי ההיתר - 3 | מס' החללים ושטח החלל הנדגם | אופן ביצוע הרחפת הסיבים (במקרה ונדרש בסיום עבודה) | |
| שם מעבדת האנליזה – המבדקה הכימית | מס' סידורי של מכייל | דגם מכייל | תוקף כיוול |

| תאריך דיגום | תיאור המיקום יש לצרף תרשים ולמספר את מיקום המשאבה בהתאם לתרשים | מס' סידורי של המשאבה | מס דגימה / מס' פילטר | שעת התחלת דיגום | שעת סיום הדיגום | משך דיגום | ספיקה ממוצעת | שונות בספיקה | סה"כ נפח דגם מ"ק | תוצאות מס' סיבים על פי האנליזה (רצ"ב תוצאות ממעבדת האנליזה) סיבים לפילטר | תוצאות הדיגום - ריכוז סיבים בדגימה סיב/ מ"ק |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------------|--|---|
| 08.08.23 | סמוך לפתח יציאה מהדיקון | 1420 | AX65 | 07:02 | 15:02 | 480 | 8.025 | <5% | 3.852 | 0 | <99 |
| 08.08.23 | מבנה מאויש מז' לשטח עבודה, קצה מערבי של הפרגולה | 1414A | AX61 | 07:10 | 15:10 | 480 | 7.995 | <5% | 3.838 | 0 | <99 |
| 08.08.23 | צפון מע' לשטח עבודה, בית משפ' שוסטרמן | 1407 | AX60 | 07:20 | 10:30 | 190 | 8.05 | <5% | 1.529 | 0 | <96 |

ערך מנחה - 1000 סיב למ"ק, ריכוז סיבים המחייב פעולה - 600 סיב למ"ק לפי סעיף 28 (ב) לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א 2011, והוראת המנהל על המעבדה לדווח לאלתר למשרד להגנת הסביבה על תוצאות גבוהות מ-600 סיב למ"ק

בעמודת "תוצאות הדיגום ריכוז סיבים בדגימה סיב/מ"ק", כאשר הממצא מצביע על ערך קטן מ (<), משמעות הדבר שלא נמצאו כלל סיבים על הפילטר. הערה – זמן הדיגום קוצר עקב חשש לעומס חלקיקים על הפילטר.

ממצאים: בלי חריגות עפ"י תוצאות הניטור המתייחסות לחשיפה סביבתית לסיבי אסבסט בשיטת VDI 3492, לא התקבלה כל חריגה מרמת הערך המנחה כפי שנקבע עפ"י הועדה הטכנית לאבק מזיק של משרד הכלכלה והמשרד לאיכות הסביבה (1000 סיב/מ"ק).

/ב

19281

/ב

חתימת בודק הדוח

חתימת הדוגם

מס' רישיון

שם הדוגם



**לימן - סמוך לפתח יציאה
מהדיקון
משאבה 1420
פילטר AX65**



**לימן - מבנה מאויש מזרחית
לשטח עבודה,
קצה מערבי של הפרגולה (פינה
דרום מערבית של המבנה)
משאבה 1414A
פילטר AX61**

